
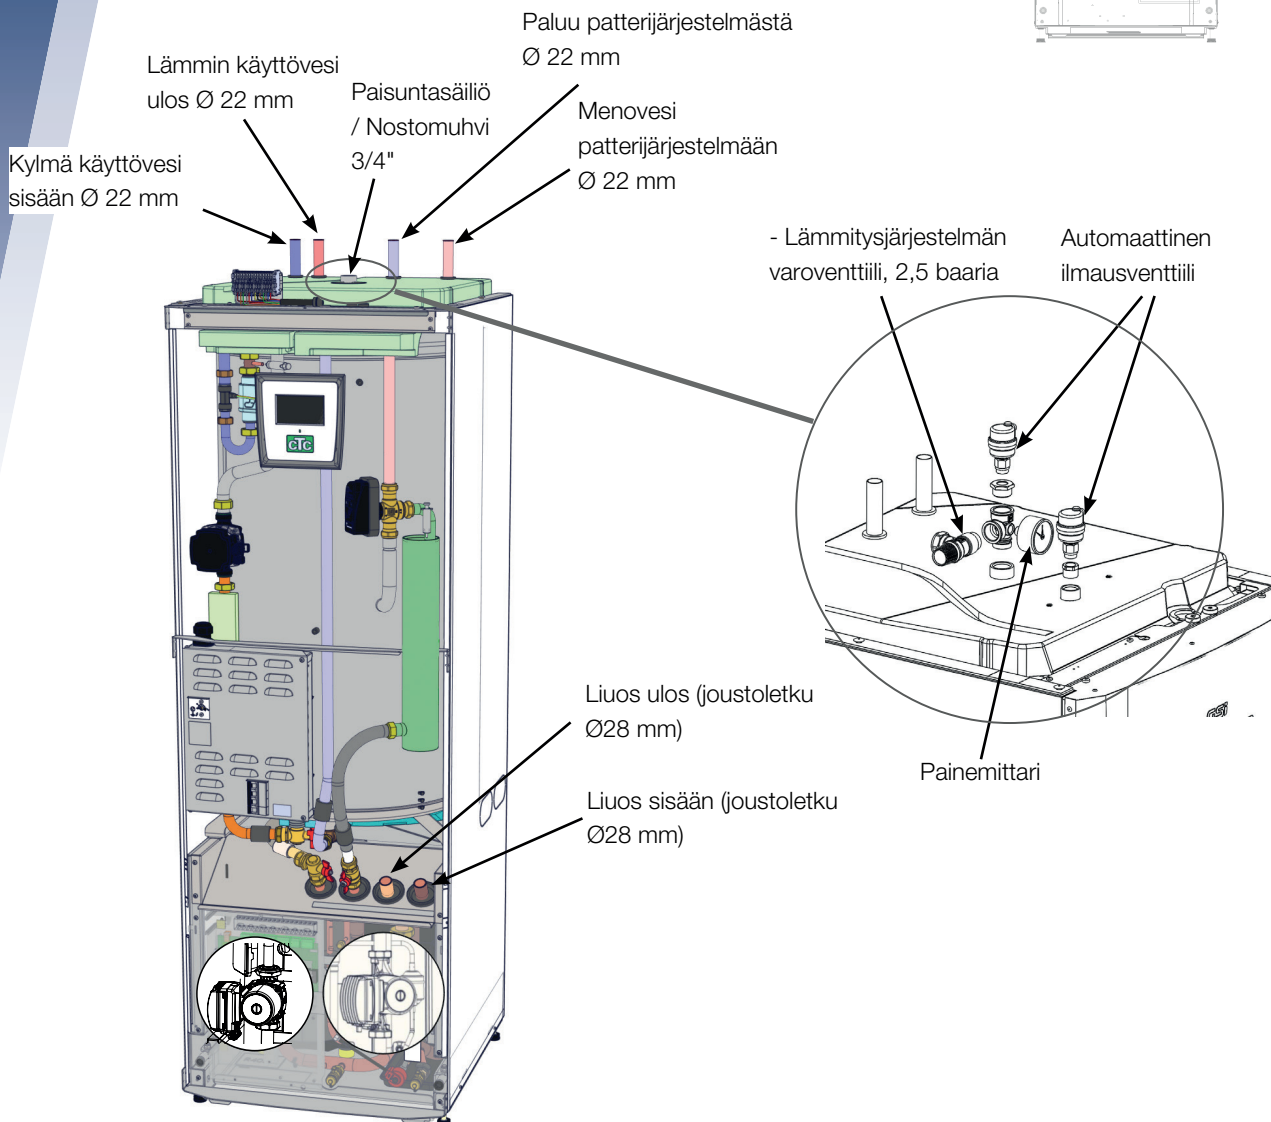
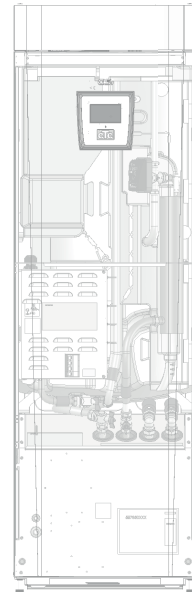


# Yleiskatsaus: LKV-perusasennus\*

## CTC GSi




Moduloiva kalliolämpöpumppu



\*Tämä yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden kaikkia turvamääräyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.

## CTC GSi


Moduloiva kallioliämpöpumppu

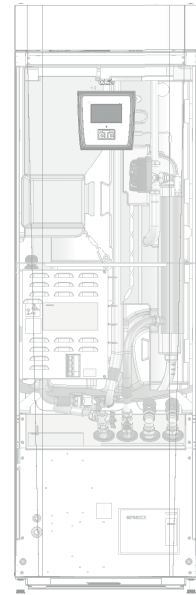

### Syöttökaapeli

Sähköliitännän edellä on oltava moninapainen turvakytkin ja keskuskytkennässä on oltava vikavirtasuojakytkin. Laitteisto on mitoittava siten, että kaikkien asianmukaisten säätöjen ja vaatimusten ehdot täyttyvät. Lue asennus- ja käyttöohjeet.

### Riviliitin X2

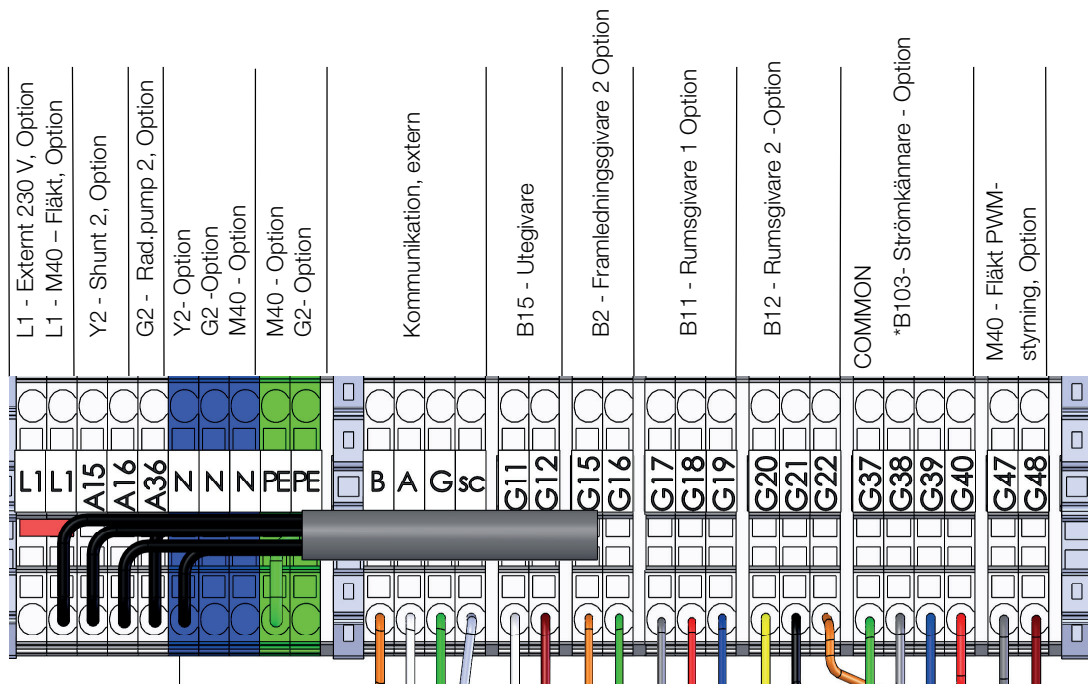

Riviliitin X2

\*Tämä yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden kaikkia turvamääräyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.